


Notat:


- Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett tverrsnitt på 2,5mm²
- WAGO klemmer merket Q4:1, Q4:3, Q4:7 og Q4:9 må ikke benyttes til direkte måler.

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Rev. | Description | Rev. sign | Rev. date | Ownership and copyright: | Skjema UNI-sig 1000/230V kombiskap 230V komponentplate |
| | | | | EL-tjeneste as | |
| Created by Andreas | Creation date 23.04.2021 | Approved by <i>Steinar</i> | Approved date 27.04.2021 | | 17-A4000 |
| | | | | | Rev. Page 1/1 |

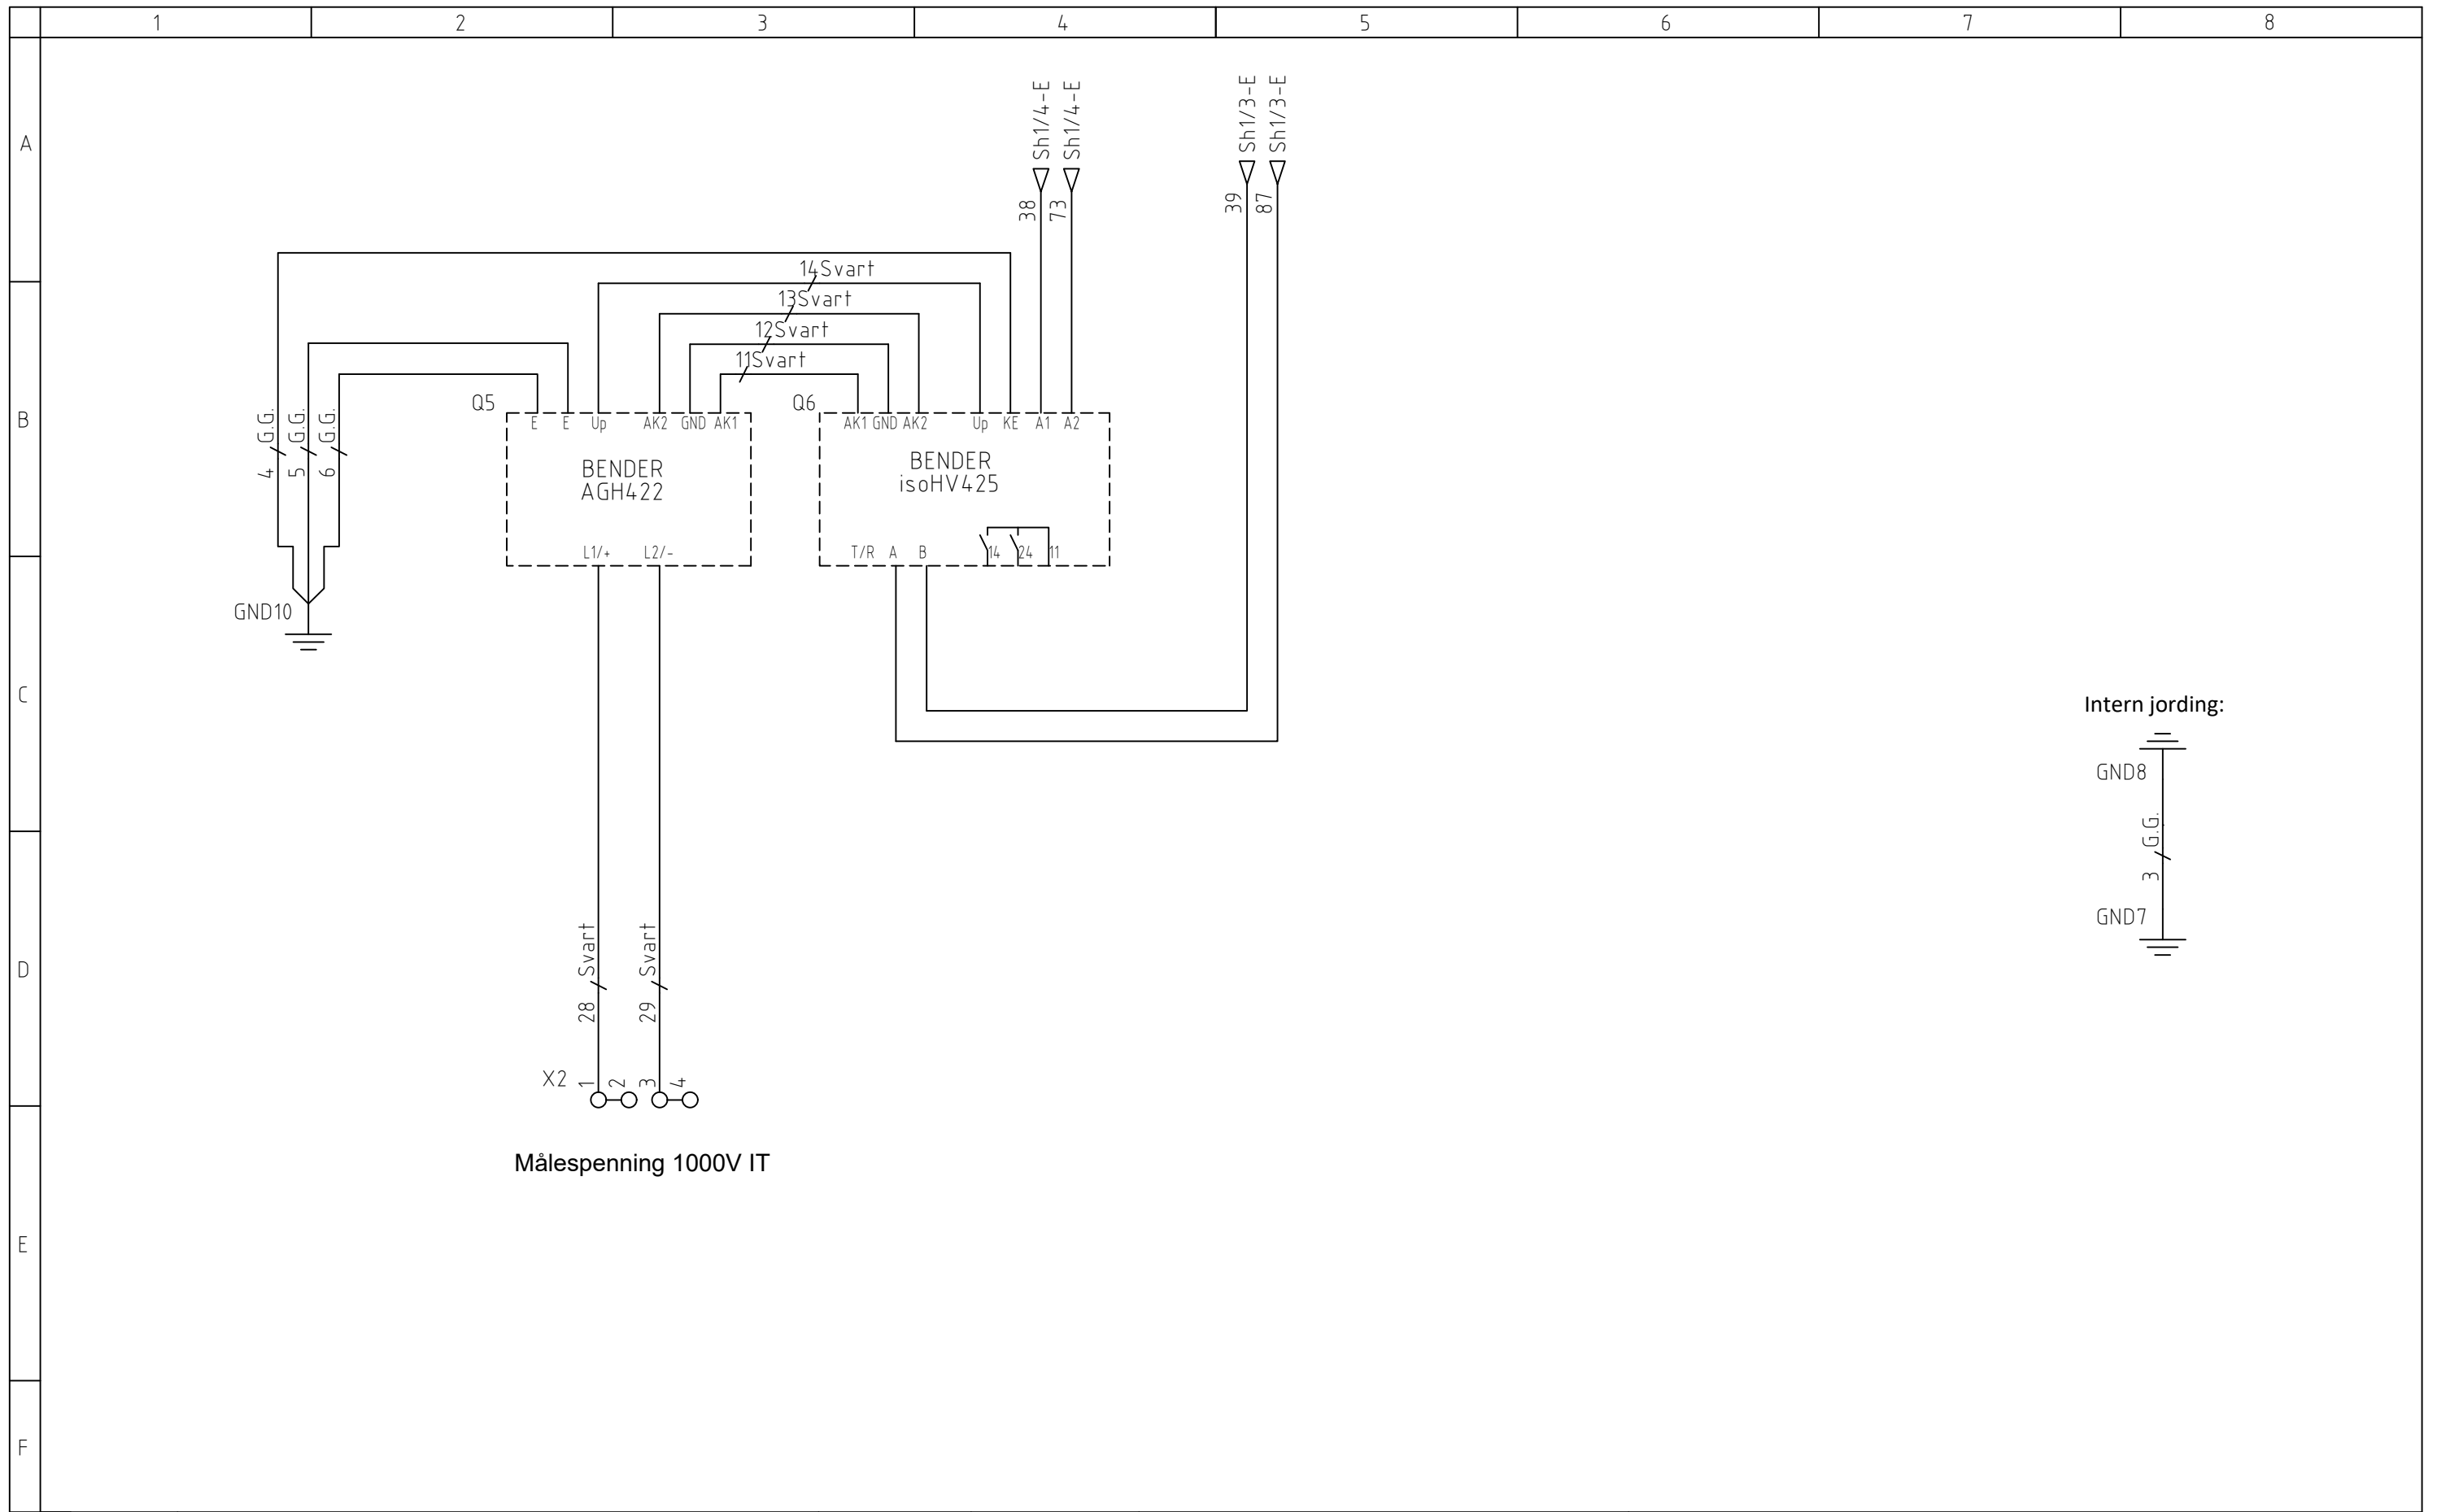

Målespenning 1000V IT

Intern jording:



| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| Rev. | Description | Rev. sign | Rev. date | Ownership and copyright: | Skjema UNI-sig 1000/230V kombiskap 1000V komponentskinne |
| | | | | EL-tjeneste as | |
| Created by Andreas | Creation date 23.04.2021 | Approved by <i>Steinar</i> | Approved date 27.04.2021 | | 17-A4000 |
| | | | | | Rev. Page 2/2 |