



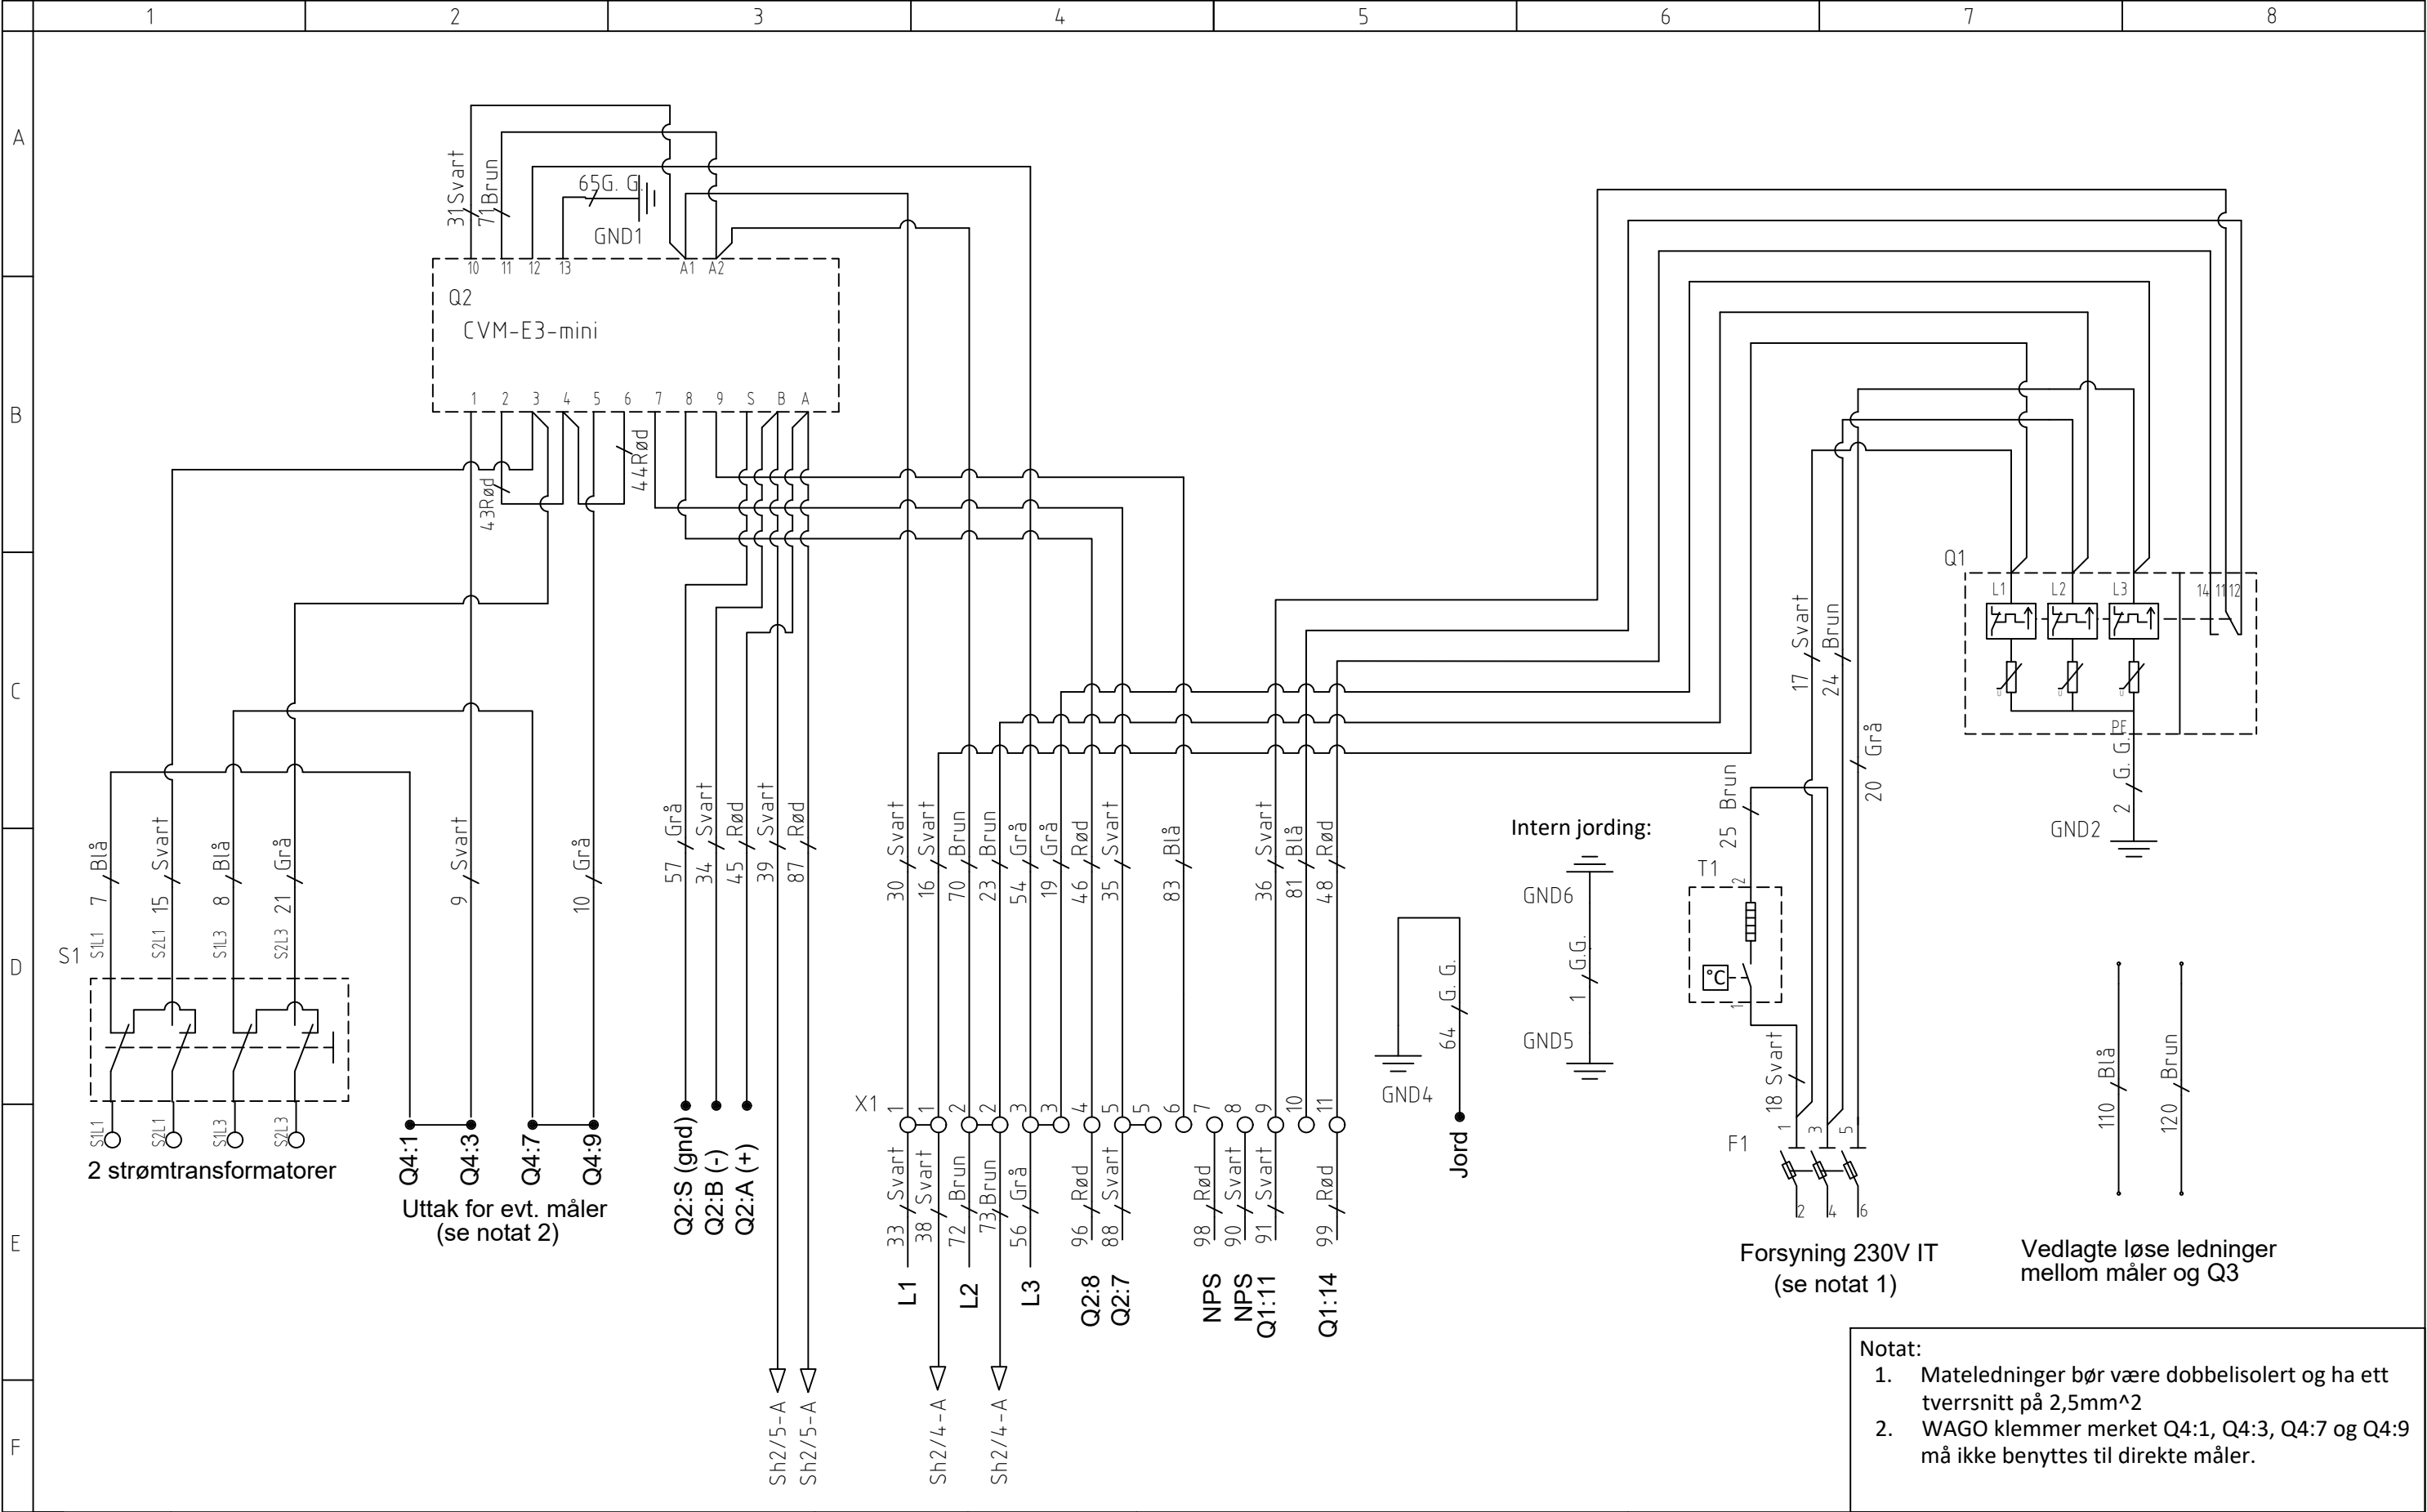


Notat:

- Mateledninger bør være dobbelisolert og ha ett tverrsnitt på 2,5mm²
- WAGO klemmer merket Q4:1, Q4:3, Q4:7 og Q4:9 må ikke benyttes til direkte måler.

Rev. A	Description Endringer av noen ledningstag				Rev. sign SAa	Rev. date 24.02.2025	Ownership and copyright: EL-tjeneste as	Skjema UNI-sig 1000/230V kombiskap 230V komponentplate		
Created by Andreas	Creation date 23.04.2021	Approved by Andreas	Approved date 24.02.2025					17-A4000	Rev. A	Page 1/1

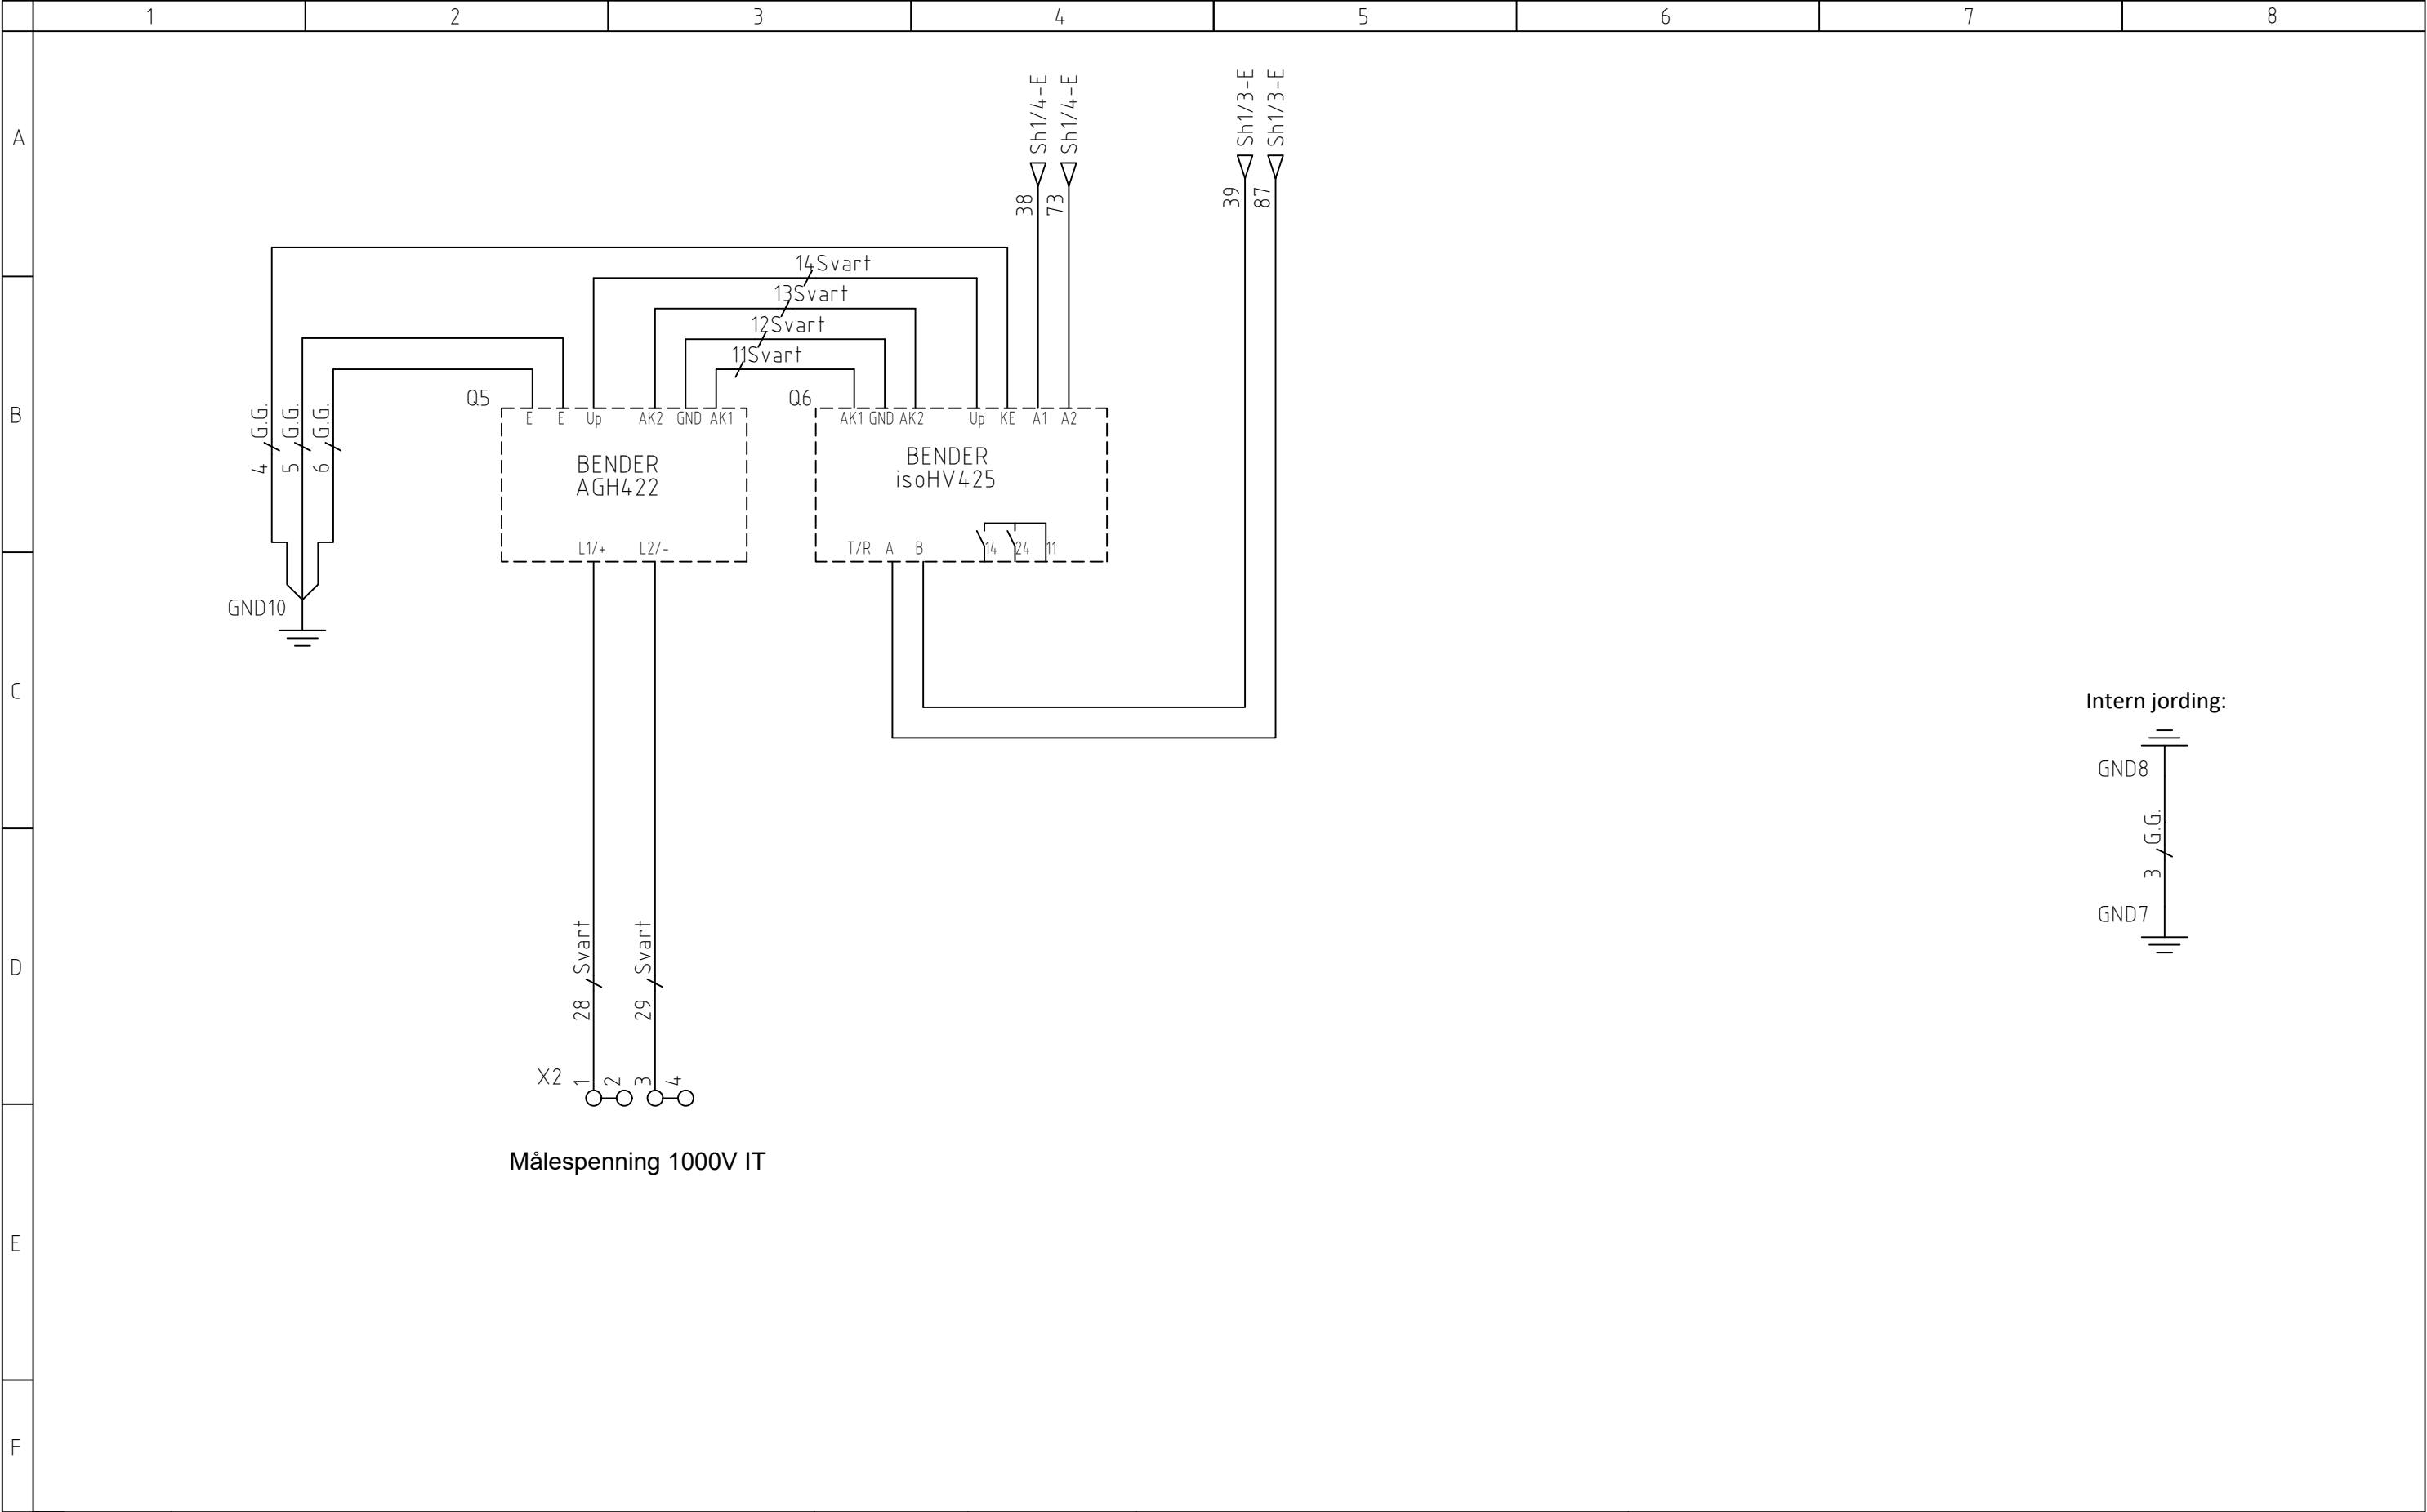

Intern jording:



Rev. A	Description Endringer av noen ledningstag				Rev. sign SAa	Rev. date 24.02.2025	Ownership and copyright: 	Skjema UNI-sig 1000/230V kombiskap 1000V komponentskinne		
Created by Andreas	Creation date 23.04.2021	Approved by Andreas	Approved date 24.02.2025					17-A4000	Rev. A	Page 2/2