

BRUKSANVISNING

Kabeltravers TH-KN

Rev.-

EL-tjeneste as

Kabeltravers TH-KN



Side 1 av 7

Salg og utvikling, Trondheim

www.el-tjeneste.no

Østre Rosten 84G
7075 Tiller
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no

Fabrikk og lager, Steinkjer


Jæktsmedgata 4
7725 Steinkjer
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no

Innhold

1	Generell beskrivelse.....	3
2	Montasje.....	4
2.1	Montasje travers.....	4
2.2	Montasje Kabelnedføring på travers	5
2.3	Montasje kabelkanal på travers.....	6
3	Vedlikehold	7

1 GENERELL BESKRIVELSE

Travers for feste av EL-tjeneste sine kabelkanaler eller kabelnedføring, mellom stolper.

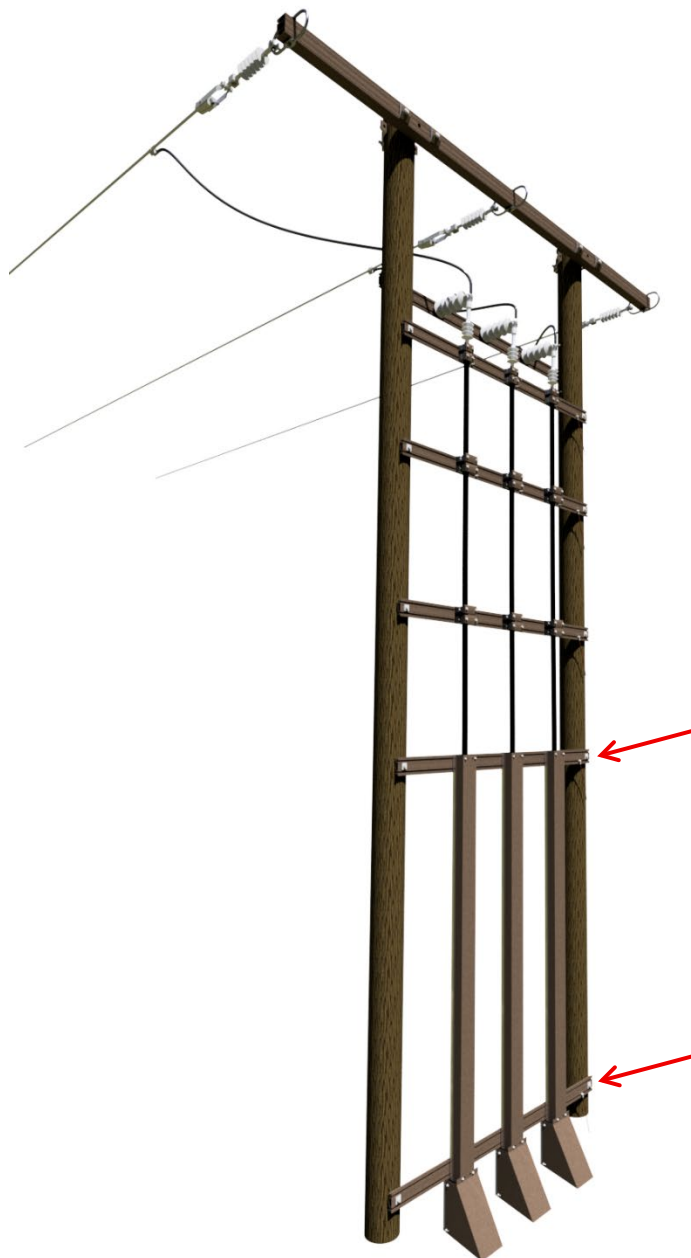


2 MONTASJE

Generell informasjon:


For å unngå korrosjon må aldri kobber komme i direkte kontakt med aluminium.

Indirekte kontakt, som f.eks. at vann fra kobberleder ledes inn på aluminium, må også unngås.


2.1 MONTASJE TRAVERS

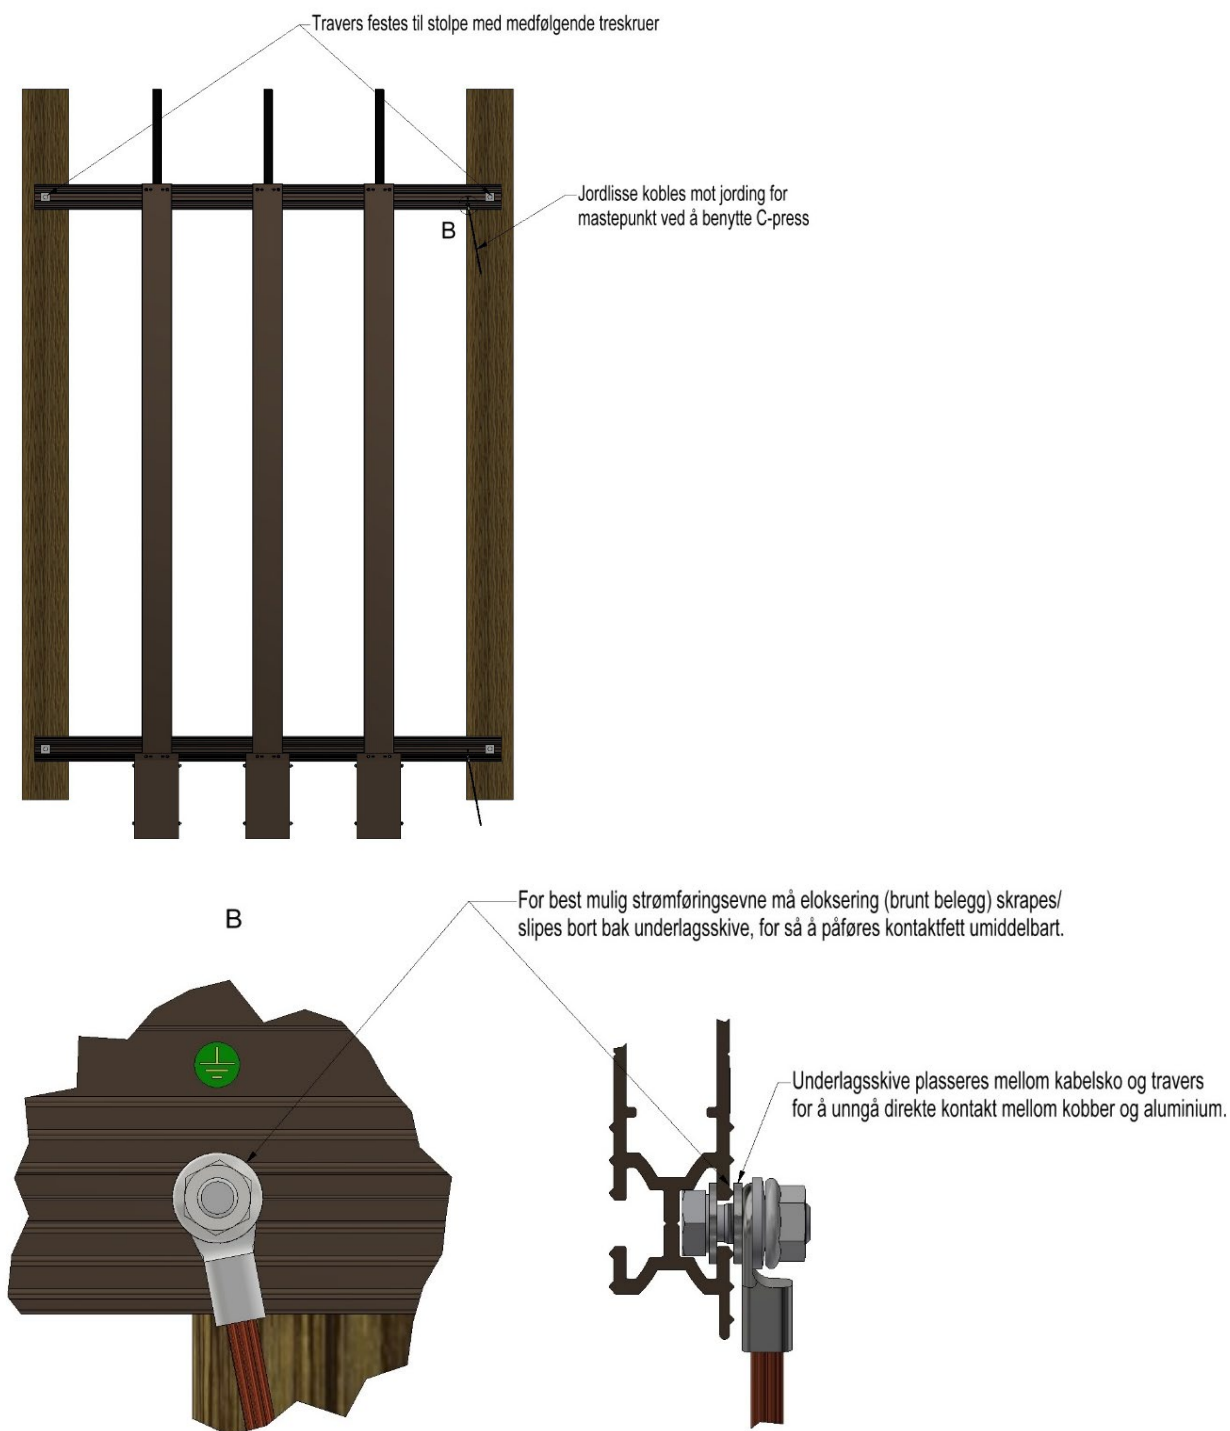

2.2 MONTASJE KABELNEDFØRING PÅ TRAVERS

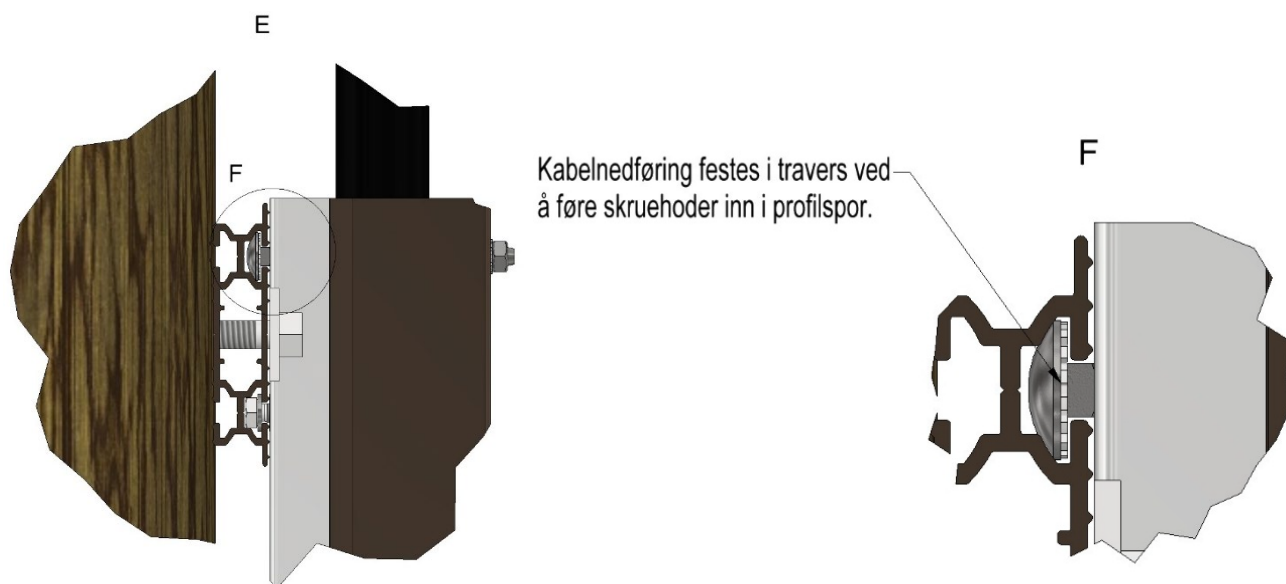

2.3 MONTASJE KABELKANAL PÅ TRAVERS

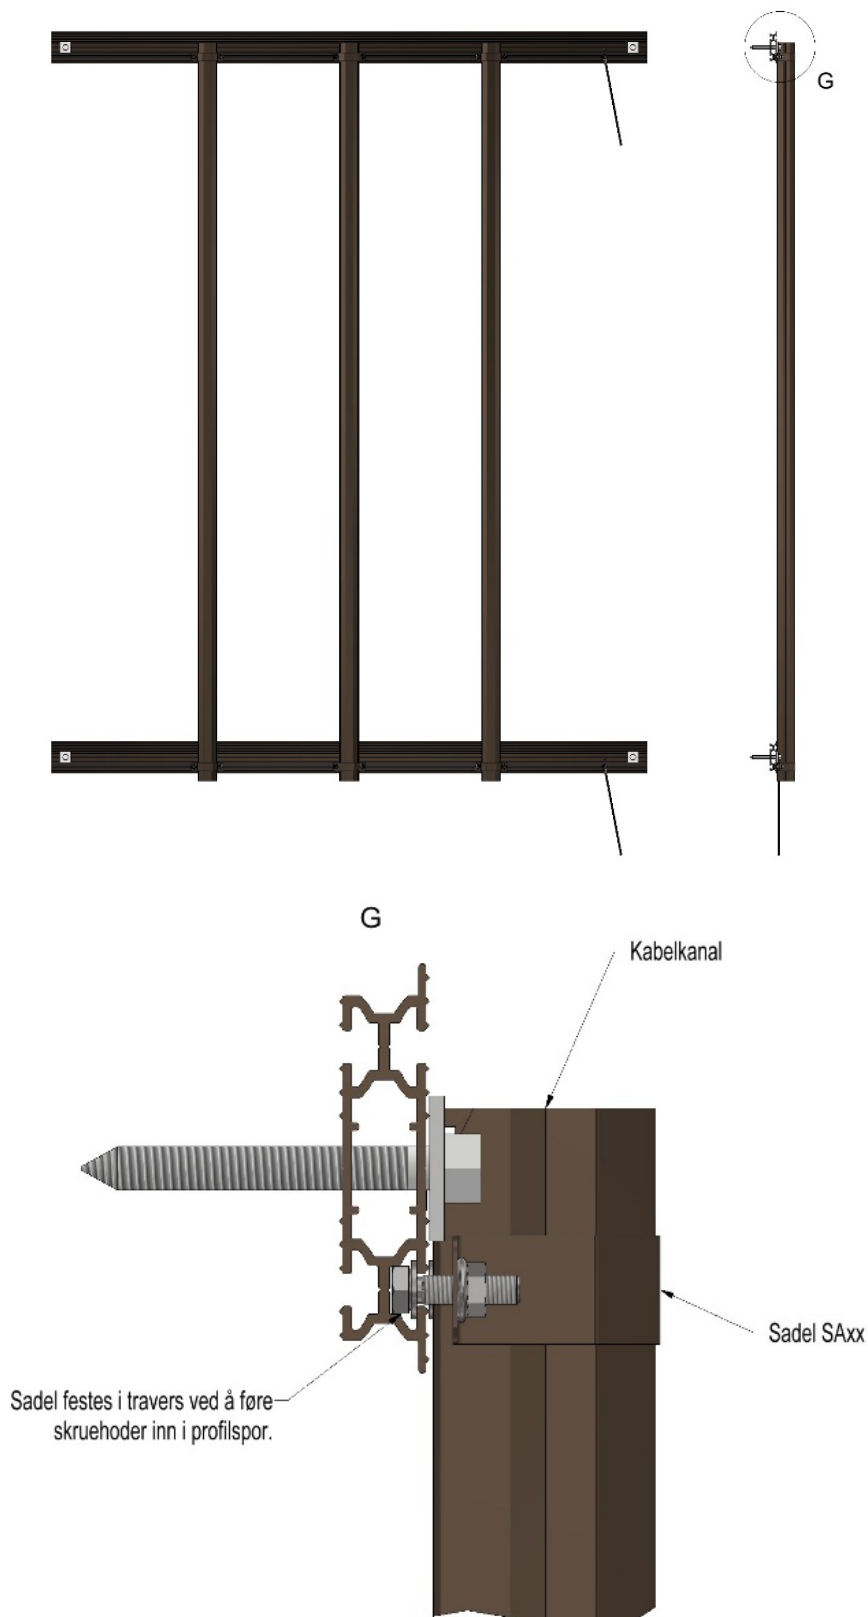

3 VEDLIKEHOLD

Elektriske koblinger slik som jording bør kontrolleres ved generell kontroll av mastepunkt. Utover dette kreves ikke systematisk vedlikehold.