


Notater:


- 1) Dokumentasjon vedlegges i konvolutt (pos 990) sammen skjema (pos 900).
- 2) Merke "X1". 9mm bånd, svart skrift med gul bakgrunn
- 3) Merke "X2". 9mm bånd, svart skrift med gul bakgrunn
- 4) Merke "F1". 9mm bånd, svart skrift med gul bakgrunn
- 5) Merke "F2". 9mm bånd, svart skrift med gul bakgrunn
- 6) Benytt styrefil 17-A2171.xcsx. Overflødig klippes vekk.
- 7) Benytt styrefil 17-A2530.xcsx

Jordledning med ringkabelsko føres under komponentplate.

Etikett plasseres på oversiden av montasjeplate på mest mulig synlig sted.

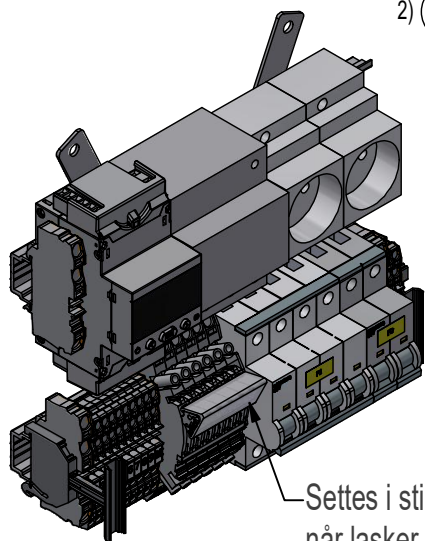

Settes i stilling "Kortslut"
når lasker er montert

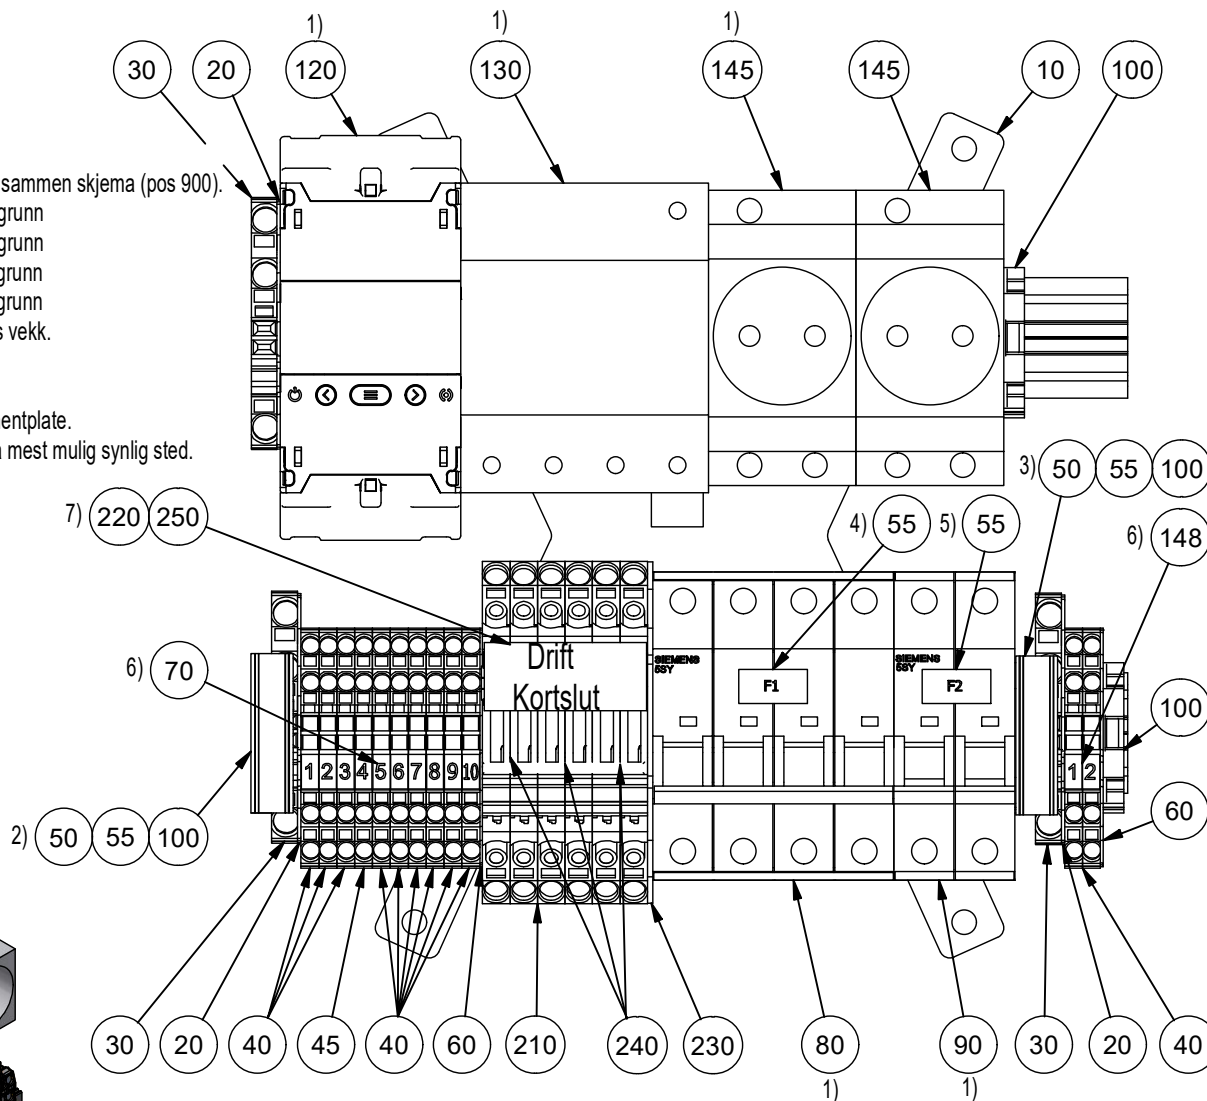

A	Endret til blå rekkeklemme pos 45. Tekst fra 6mm til 9mm				11.09.2025	Steinar
Rev.	Beskrivelse				Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent:	Dato:	Projeksjon:	Inspeksjonsmål:	Dato:
Steinar	Steinar	Sølvi	11.09.2025		XX,XX	25.03.2025
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:				ALUMINIUMSSKAP		
				Komponentplate for UNISIG 400V-TN for innendørsskap		
				17-A5248	Rev. A	Ark: A4 - 1/1